


V-01
Lindab CRFP400 T4
Csőventilátor
V=1500m³/h -ΔP=400 Pa
230V / 50Hz / 1Ph
0,75kW / 1,63A (2,83A)

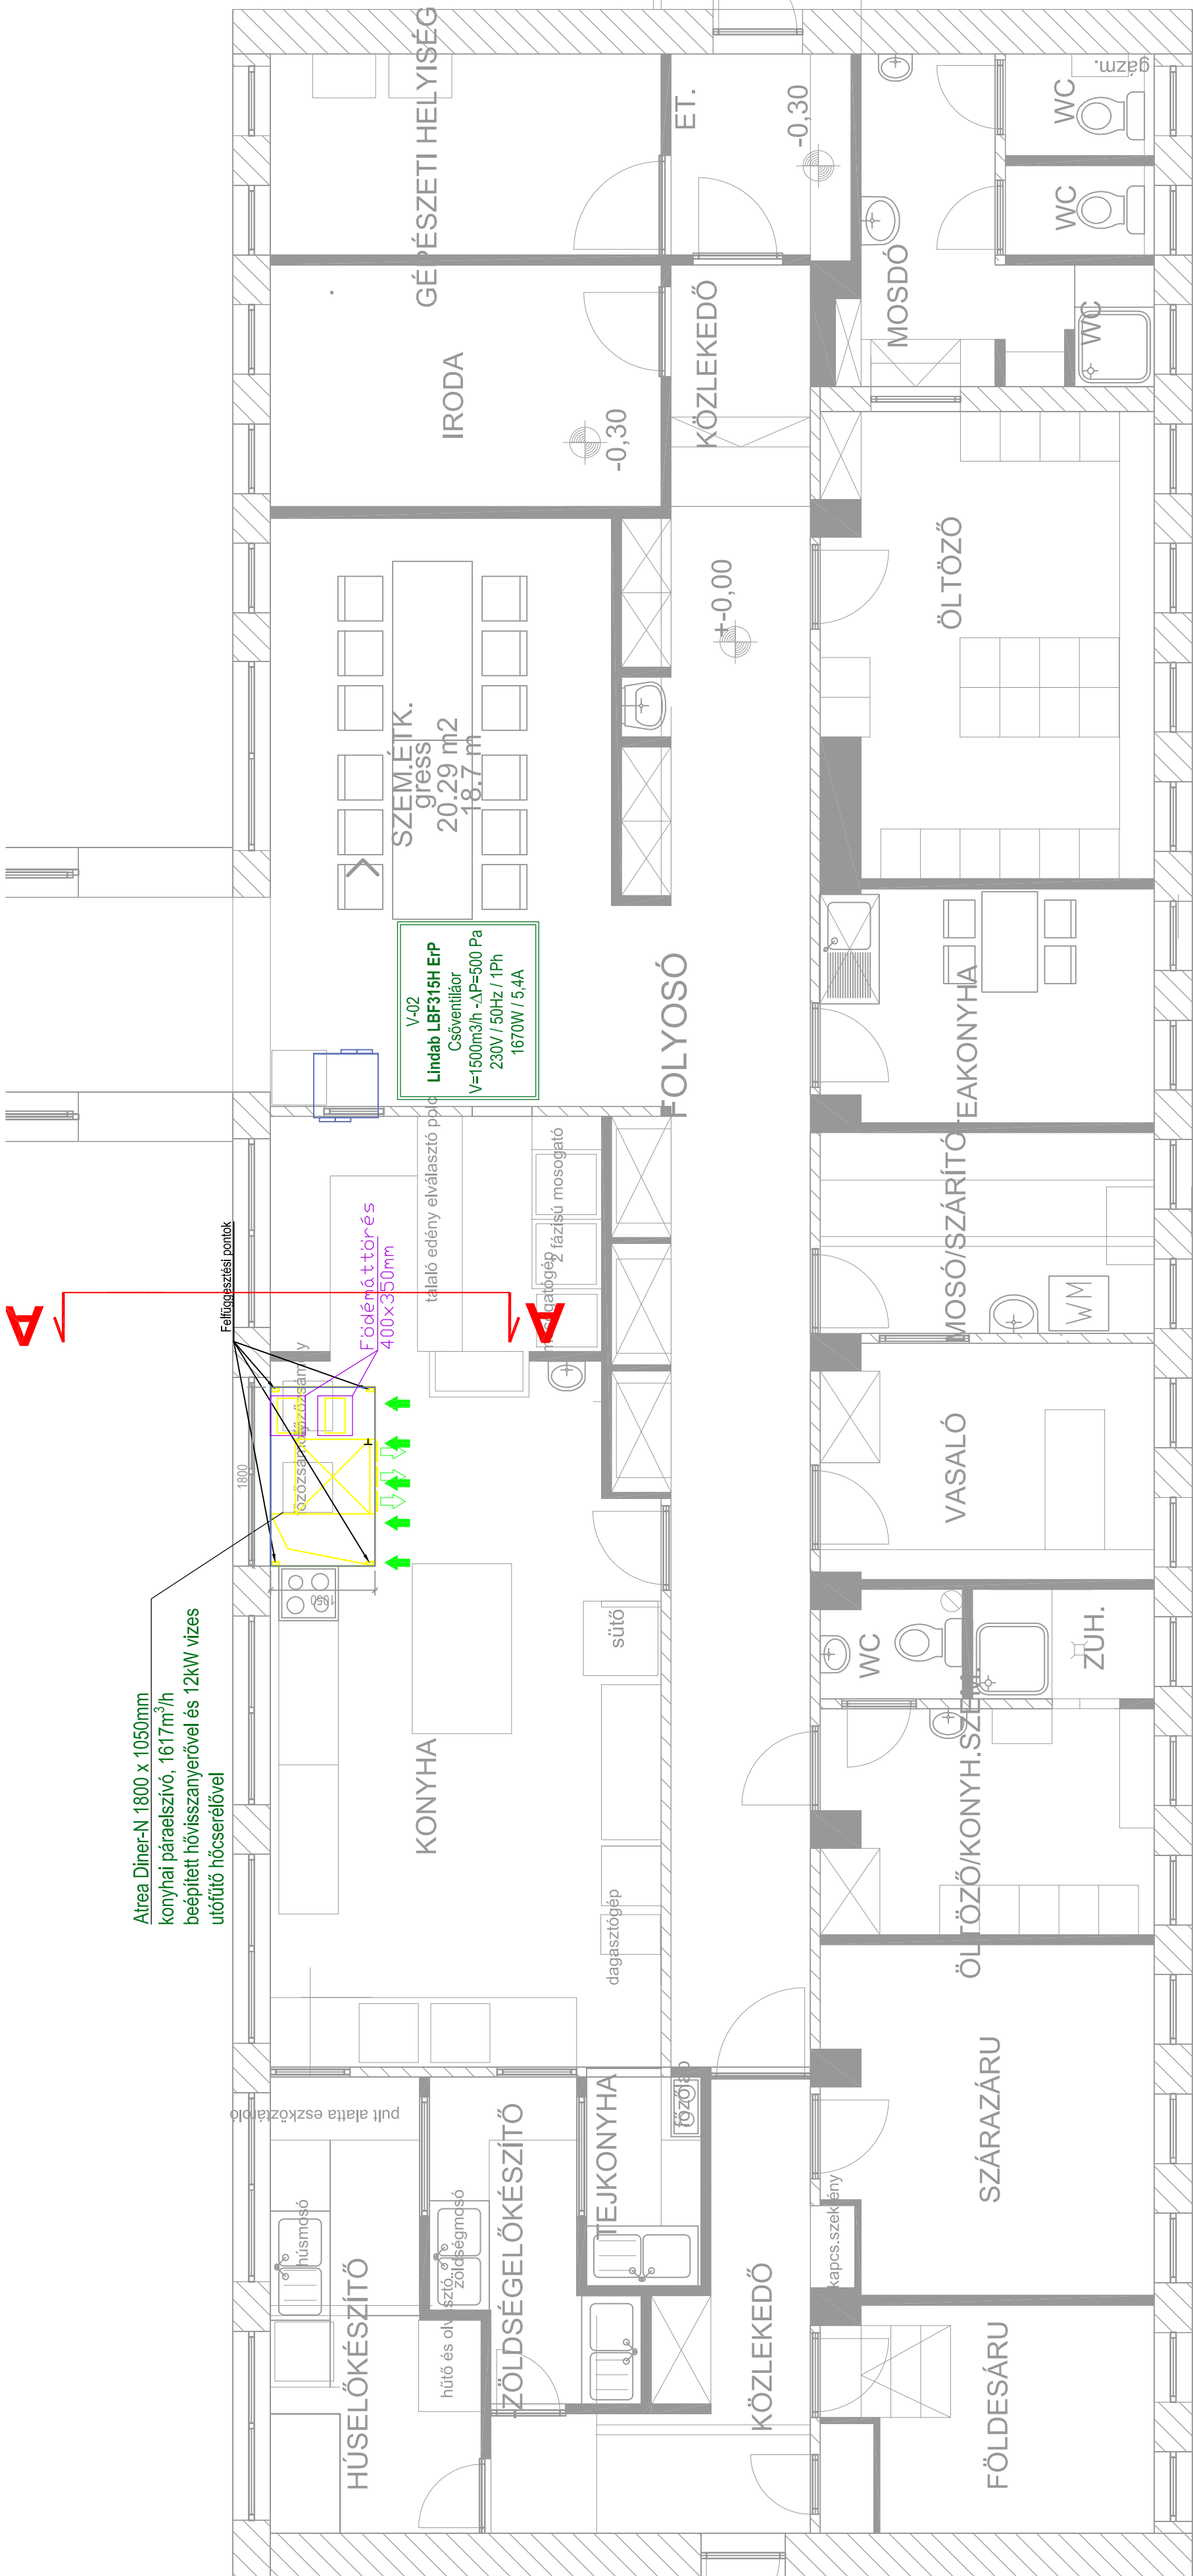

2800 TATABÁNYA - BÉTA OT 82/5 BÉTAHELLO.HU
TEL/FAX : 30/910-091 - 8 34/786-824

Munka megnevezése :
Komáromi Aprófalpak Bölcsöde
Komárom, Kálai Tivadar utca 2. hrsz.:1492
Bölcsöde Konyha légtechnika kiviteli terv

Rajz megnevezése :
Tervezett állapot
Konyha légtechnikai alaprajz, metszet

Tervező :
Bekecs István
G-T/11-0320
GO-T/11-0320

Feladós tervező :
Bekecs István
G-T/11-0320
GO-T/11-0320

Tervrajz :
kiviteli

Méretarány :
1:50
Dátum :
2017. 12.

Rajzsorszám :
013/2017-GF-KOM-05

Megbízó :
Bricoll Mernöki Kft.