





Tel.: 2672 2. géberő kondenzációs gázokhoz
 10-0,850 - 45,25 kW/dp (140/30 °C) szendős hűtőköze 86,5%
 Q_h=7,66 - 41,50 kW/dp (80/60 °C)
 Q_h=7,90 - 42,10 kW/dp W_g=0,32-4,91 m³/dp
 CEN/TR 1769 szerinti besorolás: C33x
 Villamos védettség IP20. A kazánban lángrészt gázok
 és égésgázok-egytérűk elvezető PPZ/Alu kábel
 rendszerrel, tüdőgázok besorolása és tüdőgázok elvezetése
 Lmax kiv. = 2,82m Lülős = 2,82m

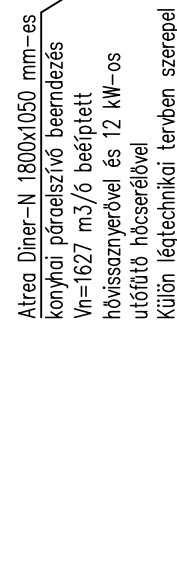

Tervezett Özi OSOG 4085 PS tip. földgáz üzemű 2 égős tűzhely Q _h =6,8 kW CEN TR 1749 A11 besorolású	Tervezett Özi OSOG 6085 PS tip. földgáz üzemű 4 égős tűzhely Q _h =13,6 kW CEN TR 1749 A11 besorolású	Megjélő-megmaradás 2 db. ELEKTERMAX NFG 1400F tip. gázüzemű főzőeszköz Q _h =14,0kW/db CEN TR 1749 A11 besorolású
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Meglévő-megmaradó Itron ACD-G16DI típus.
gázméter, gyári száma: 40300014219661
Qmin.=0.16 m³/ó, Qmax.=25.0 m³/ó

$Q_n = 7,90 - 42,10 \text{ kW/db}$ $V_g = 0,92 - 4,91 \text{ m}^3/\text{s/db}$
 CEN-IR 1749 szerinti besorolás: C33x
 Villamos védettség IP20 A kazánnal tanúsított gyári $\varnothing 100/150$
 mm-es égésvégő-égéstermek elvezető PPs/Alu koax
 rendszerrel, függőleges beszívással és függőleges kivezéssel
 $L_{\text{max kiv.}} = 25\text{m}$ $L_{\text{valós}} = 2,82\text{m}$

82m




- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| megjövő 3 bar-os fűdűgész jelöltje Pe fűdűgész vezeték | |
| megjövő-megmaradt kismennyiség 30 mbar-os fogasztó acél és Pe fűdűgész vezeték | |
| megjövő-ábrándított kismennyiség 30 mbar-os fogasztó acél fűdűgész vezeték | |
| tenetett kismennyiség 30 mbar-os fogasztó acél fűdűgész vezeték | |
| megjövő-megmaradt fűdűgész szerelvény, berendezés | |
| megjövő-ábrándított fűdűgész szerelvény, berendezés | |
| tenetett szerelvény, berendezés | |
| tenetett fogasztómű, elvezetés | |
| tenetett fogasztóműgész bevezetés | |
| épület | |
| telekhatár | |

Megjegyzés

A tervezett acél csövek és idomok egymáshoz hegesztéssel kapcsolódnak, a szerelvények menetes csatlakozásúak.

POD azonosító: 39N050087506000,1

Fogyasztói hely azonosító: 4400537001

 <p>BÉTA GÉP BT. ÉPÜLTGÉPÉSZETI TERVEZŐ, KIVITELÉZŐ ÉS KERESKEDÉLMI BÉTÉTI TÁRSASÁG</p>		<p>2800 TATABANYA - RETI UT 82/5 BÍRICHÉLLÓHU TEL/FAX : 30/910-091-8 / 34/786-824</p>	
<p>Munka megnevezése : Komáromi Ápróliapark Belsőde Komárom, Kálai Tióvár utca 2. hrsz.:1492 Belsőde földgazdálkodási átalakítás kiviteli terv</p>		<p>Rajz megnevezése : Tervezett állapot csőterv I. és II. csőmegallop, jellemzőárazat</p>	
Tervező :	Bekécs István GO-T/11-0320 GO-T/11-0320	Feladót tervező :	Bekécs István GO-T/11-0320 GO-T/11-0320
Tervrajza :	kiviteli	Méretarány : 1 : 10 1:50	Dátum : 2017. 12.
		Rajzsám :	013/2017-G8B-KOM-03
Megj:26 :	Bricoll Mémók Kft.		